

Date d'édition : 01.02.2026



Ref : EWTSCS-LC2030-complet

**LC2030 Système de régulation de niveau, débit pour API ou régulateur externe**

**Entrées sorties par douilles 4 mm, 0...10V pour tension analogique, 24 V pour TOR**

LC2030 Système de régulation de niveau, débit pour API ou régulateur externe, complet,

LC2030 Poste de travail pour la formation à la théorie de la régulation en boucle ouverte et fermée

- pompe contrôlable et convertisseur de fréquence
- transducteur de pression pour la mesure du niveau
- capteur de débit pour pompe contrôlable
- contrôle de la pression avec une pompe contrôlable
- vanne contrôlable
- capteur de débit pour vanne contrôlable
- contrôle de la température
- refroidisseur pour le contrôle de la température
- couvercle de protection
- carte E/S, interface E/S USB

6x boucles de régulation sont possibles.

Comportant:

EWTSCS-LC2030 LC2030 Système de régulation de niveau, débit pour API ou régulateur externe

EWTSCS-LC2030-AH\_E Housse de protection pour LC2030

EWTSCS-LC2030-C Option LC2030 régulation température unité de refroidissement

EWTSCS-LC2030-FP Option LC2030 régulation de débit avec la pompe pilotée

EWTSCS-LC2030-FV Option LC2030 régulation de débit avec électrovanne proportionnelle (complément)

EWTSCS-LC2030-OT Option LC2030 régulation de température

EWTSCS-LC2030-PC Option LC2030 régulation de pression avec une pompe centrifuge

EWTSCS-LC2030-V Option LC2030 régulation de niveau avec l'électrovanne proportionnelle

EWTSCS-IO-6288 Module d'entrées sortie déportées USB I/O-box 6288 pour partie opérative EWTSC-LC2030

EWTSCS-LC2030-CC112 Boîtier de contrôle pour LC2030 1, 1x AI 0-10V; 1x AO 0-10V; 2x DI 24V; 2x DO 24V

EWTSCS-S-LC2030W-1 Logiciel pour le LC2030 paramétrage, affichage, analyse ...

## Catégories / Arborescence

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : <a href="tel:+330456428070">04 56 42 80 70</a> | Fax : <a href="tel:+330456428071">04 56 42 80 71</a>

[www.systemes-didactiques.fr](http://www.systemes-didactiques.fr)

Date d'édition : 01.02.2026

Techniques > Régulation > Systèmes avancés - Logique Floue

Techniques > Régulation > Bases de la régulation > Régulation de niveau / débit


Formations > STL > Contrôle et Régulation

Techniques > Automatismes > API et Parties opératives > Parties opératives


Techniques > Génie des Procédés > Principes de base du génie des procédés > Bases de la régulation

Techniques > Génie des Procédés > Pilotes complexes en génie des procédés > Applications API




Techniques > Maintenance - Productique > Automatismes > API et Parties opératives

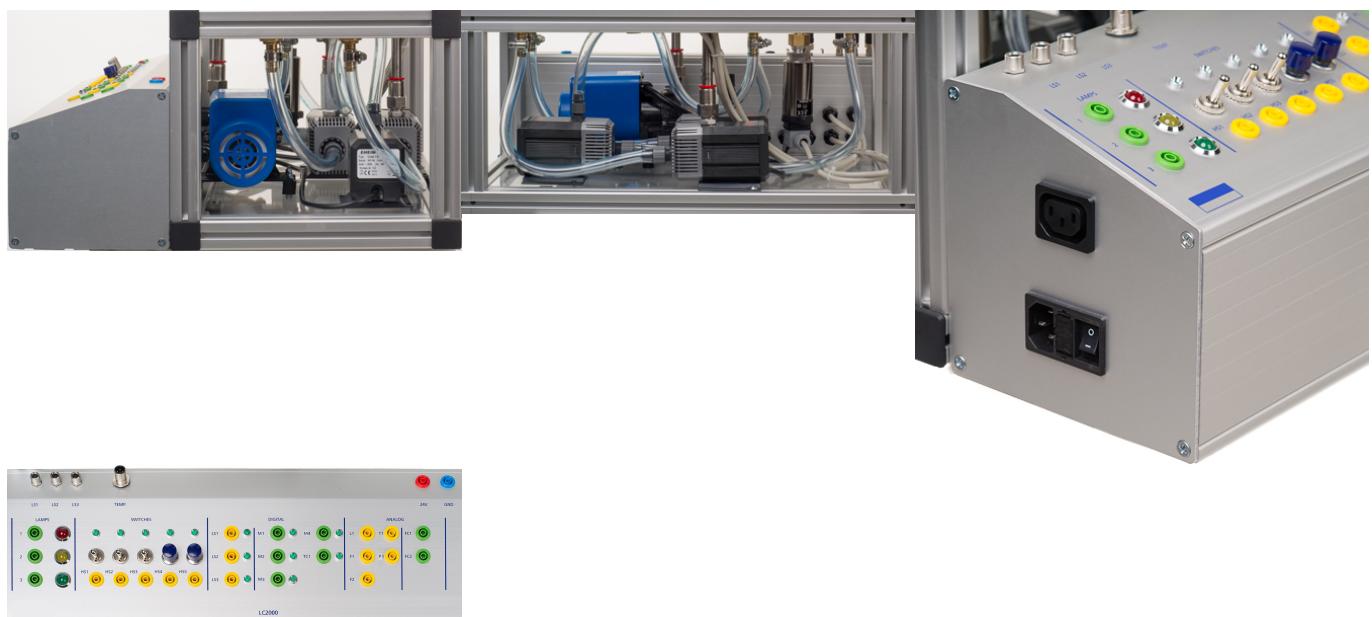

Date d'édition : 01.02.2026

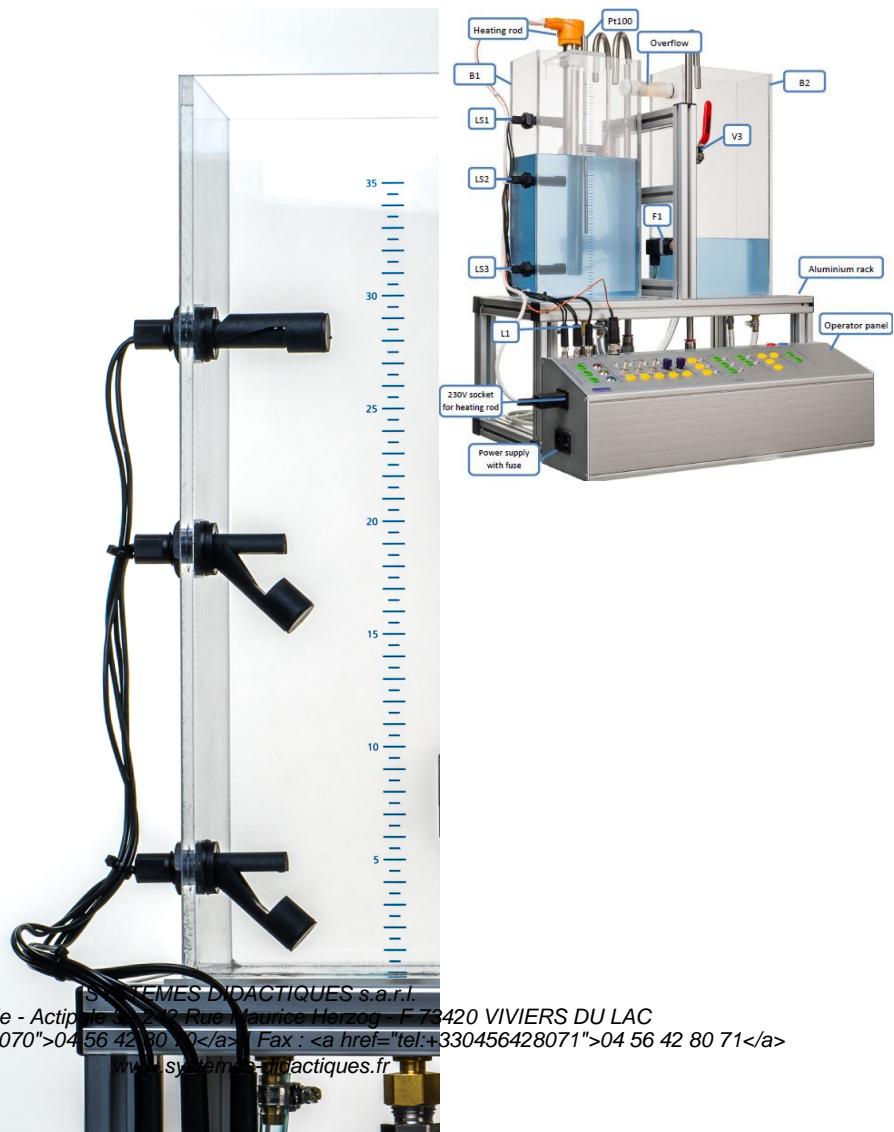

Date d'édition : 01.02.2026

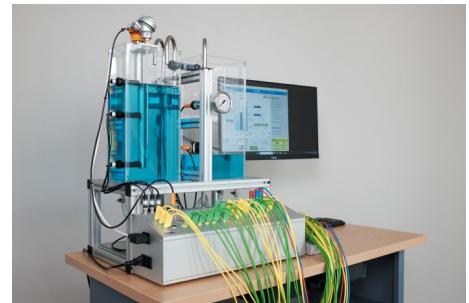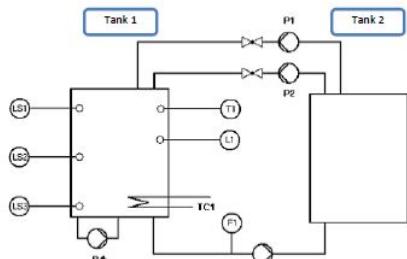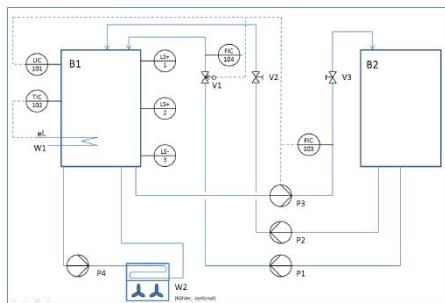

## Produits alternatifs

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC  
 Tel : <a href="tel:+330456428070">04 56 42 80 70</a> | Fax : <a href="tel:+330456428071">04 56 42 80 71</a>  
[www.systemes-didactiques.fr](http://www.systemes-didactiques.fr)

Date d'édition : 01.02.2026

**Ref : EWTSCS-LC2030**

**LC2030 Système de régulation de niveau pour API ou régulateur externe**

Entrées sorties par douilles 4 mm, 0...10V pour tension analogique, 24 V pour TOR



Partie opérative pour la formation en contrôle et régulation.

6x boucles de régulation sont possibles (avec des options complémentaires, à commander avec le LC2030)

- Niveau avec pompe à débit réglable LC2030
- Débit avec pompe à débit réglable LC2030 avec option LC2030-FP
- Pression avec pompe à débit réglable LC2030 avec option LC2030-PC
- Niveau avec électrovanne proportionnelle LC2030 avec option LC2030-V
- Débit avec électrovanne proportionnelle LC2030 avec option LC2030-FV + LC2030-V
- Température LC2030 avec option LC2030-C + LC2030-OT

Pour les TP d'automatismes (contrôle-commande) vous avez à disposition:

4x pompes, 3x interrupteurs à flotteur, 3x interrupteurs, 2x boutons poussoir et 3x lampes (rouge, jaune, vert).

Avec le logiciel de contrôle de processus LC2030-Training et le module d'entrées-sorties (en option) vous pouvez:

- Étudier chaque circuit de commande avec des régulateurs standard (P, I, PI, PID, hystérésis) et les modifier librement.
- Enregistrer les réponses transitoires pour chaque boucle de régulation et les exploiter graphiquement.
- Développer vos propres commandes à l'aide d'un GRAFCET ou des schémas logiques et les tester sur le système.

Caractéristiques techniques:

- 1x cadre avec pupitre de commande avec entrées-Sorties,
- 2x réservoirs en verre acrylique 110 x 180 x 400 (P x L x H, en mm), environ 8 l
- 2x pompe, pompe centrifuge, max. Débit 270 l / h
- 2x vannes manuelles pour régler la Débit
- 3x interrupteurs à flotteur pour information du niveau
- 6x raccord rapide pour le raccordement de la pompe
- 1x raccord rapide avec tuyau pour Vider le réservoir
- 1x voyant de contrôle vert
- 1x Voyant de contrôle jaune
- 1x voyant de défaut rouge
- 3x interrupteurs de commande
- 2x boutons de commande
- 1x pompe à débit variable alimenter par un convertisseur (0-10 V), max. Débit 230 l / h,
- 1x convertisseur de fréquence pour commande de la pompe
- 1x capteur de pression pour Mesure de niveau (2-10V)

Entrées Sorties vue coté partie opérative (sur douilles 4 mm de sécurité)

Entrées analogiques: x2, 0...10V

FC1: Pompe

FC2: Electrovanne proportionnelle (si option)

Sortie analogiques: x5, 0...10V

L1: Niveau

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : <a href="tel:+330456428070">04 56 42 80 70</a> | Fax : <a href="tel:+330456428071">04 56 42 80 71</a>

[www.systemes-didactiques.fr](http://www.systemes-didactiques.fr)

Date d'édition : 01.02.2026

F1: Débit (si option)

F2: Débit (si option)

T1: Température (si option)

P1: Pression (si option)

Entrée numériques: 8x, 24V

M1: Pompe

M2: Pompe

M3: Pompe

M4: Pompe (si option pour régulation température)

TC1: Résistance de chauffage (si option)

LS1: Lampe 1

LS2: Lampe 2

LS3: Lampe 3

Sortie Numériques: 8x, 24V

LS1: Niveau 1

LS2: Niveau 2

LS3: Niveau 3

HS1 Interrupteur 1

HS2: Interrupteur 2

HS3: Interrupteur 3

HS4: Bouton poussoir 1

HS5: Bouton poussoir 1

Dimensions: 520x720x450 mm (Largeur x Hauteur x Profondeur)

Poids: 26 kg

**Ref : EWTSCS-LC2030-AH\_E**

**Housse de protection pour LC2030**



Date d'édition : 01.02.2026

**Ref : EWTSCS-LC2030-C**

**Option LC2030 régulation température unité de refroidissement comprenant :**

1x radiateur avec 2 ventilateurs (24 V CC) , connecteur électrique et 1x flexible de raccordement



A commander avec la partie opérative: EWTSCS-LC2030.

**Ref : EWTSCS-LC2030-FP**

**Option LC2030 régulation de débit avec la pompe pilotée**

1x débitmètre sortie 0...10V, A commander avec la partie opérative: EWTSCS-LC2030



**Ref : EWTSCS-LC2030-FV**

**Option LC2030 régulation de débit avec électrovanne proportionnelle (complément)**

1x débitmètre sortie 0...10V, nécessite l'électrovanne proportionnelle réf. EWTSCS-LC2030-V



A commander avec la partie opérative: EWTSCS-LC2030.

Date d'édition : 01.02.2026

**Ref : EWTSCS-LC2030-OT**

**Option LC2030 régulation de température**

1x Capteur de température PT100 sortie 0...10V, 1x élément chauffant, 1 pompe de circulation



A commander avec la partie opérative: EWTSCS-LC2030.

**Ref : EWTSCS-LC2030-PC**

**Option LC2030 régulation de pression avec une pompe centrifuge**

Capteur de pression sortie 0...10V, Vanne manuelle, Manomètre avec affichage analogique



A commander avec la partie opérative: EWTSCS-LC2030.

**Ref : EWTSCS-LC2030-V**

**Option LC2030 régulation de niveau avec l'électrovanne proportionnelle**

1x électrovanne proportionnelle 0....10 V, A commander avec la partie opérative: EWTSCS-LC2030



Date d'édition : 01.02.2026

**Ref : EWTSCS-IO-6288**

**Module d'entrées sortie déportées USB I/O-box 6288 pour partie opérative EWTSC-LC2030**

A utiliser avec le logiciel EWTSCS-S-LC2030W-1



Bus-connecteur par interface USB

Entrée analogique 6x 0-10V

Sortie analogique 2x 0-10V

Entrées numériques 8x 24V

Sorties numériques 8x 24V

Entrées sorties sur fiches 4 mm de sécurité

Câble 3m

**Ref : EWTSCS-LC2030-CC112**

**Boîtier de contrôle pour LC2030 I, 1x AI 0-10V; 1x AO 0-10V; 2x DI 24V; 2x DO 24V**

Permet de Tester et de commander la partie opérative LC 2030:

Exemple de TP:

**TÂCHE 1.1 : TESTER LES ENTRÉES BINAIRES (DIN)**

Connectez les interrupteurs et les boutons HS1-HS5 du système l'un après l'autre à l'une des entrées binaires de la carte.

Appuyez sur les interrupteurs/boutons et vérifiez l'état à l'aide de la DEL de la carte.

Connectez maintenant les interrupteurs à flotteur B1-B3 l'un après l'autre à l'une des entrées binaires de la carte.

Soulevez les interrupteurs à flotteur à la main et vérifiez l'état de la DEL.

**TÂCHE 1.2 : TEST DE LA SORTIE BINAIRE (DOUT)**

Connectez l'interrupteur de la carte aux pompes M1-M4 une par une. Vérifiez que les pompes sont activées en appuyant sur l'interrupteur.

Reliez maintenant l'interrupteur de la carte à l'élément chauffant TC1.

Allumez l'élément chauffant, vous saurez qu'il fonctionne lorsque l'eau autour de l'élément chauffant commencera à scintiller.

(Attention, l'élément chauffant a une puissance de 100% et il chauffe après avoir été éteint, la température ne doit pas dépasser 40°C.)

L'élément chauffant ne fonctionne que si l'interrupteur à flotteur B2 est fermé).

**TÂCHE 1.3 TEST DES SORTIES ANALOGIQUES**

Connectez le régulateur de vitesse de la pompe (FC1) à la prise située à côté du potentiomètre.

En même temps, connectez la pompe associée M3 à l'interrupteur de la carte.

Mettez la pompe en marche à l'aide de l'interrupteur et actionnez le potentiomètre.

Vérifiez le fonctionnement du régulateur en fonction de la quantité d'eau qui s'écoule.

Répétez la procédure pour la position de la vanne (FC2) et la pompe M1.

**TÂCHE 1.4 TEST DES ENTRÉES ANALOGIQUES**

Connecter les prises des capteurs de niveau (L1), de température (T1), de débit (F1 et F2) et de pression (P1) l'une

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : <a href="tel:+330456428070">04 56 42 80 70</a> | Fax : <a href="tel:+330456428071">04 56 42 80 71</a>  
www.systemes-didactiques.fr

Date d'édition : 01.02.2026

après l'autre à la prise située à côté du voltmètre.

Tous les capteurs, à l'exception de la température, doivent être alimentés par une tension d'au moins 2V.

Faites varier le niveau de remplissage à l'aide des pompes (voir tâche 1.2) et vérifiez la variation du signal du capteur.

Faites varier les débits et la pression (voir tâche 1.3) et vérifiez la variation du signal du capteur.

Utilisez également le robinet à boisseau sphérique situé au-dessus du manomètre sur le système.

Faites varier la température (voir tâche 1.2) et vérifiez la variation du signal du capteur.

Conversion des signaux:

### TÂCHE 2.1 CALCULER LE NIVEAU

Connecter le signal de niveau de l'installation à l'afficheur de tension de la carte.

Calculer la valeur du niveau par la valeur de la tension actuelle.

Les 2-10V correspondent à 0-40cm.

Comparer le résultat avec le niveau de remplissage du système.

### TÂCHE 2.2 CALCULER LA PRESSION

Connecter la pompe M3 à l'interrupteur du tableau. Connecter le potentiomètre à FC1 et l'indicateur de tension à P1.

Mettez la pompe en marche en appuyant sur l'interrupteur.

Fermer le robinet à boisseau sphérique situé au-dessus du manomètre de l'installation à environ 50 %.

Calculer la pression en utilisant la règle de trois à travers la valeur de contrainte actuelle.

Les 2-10V correspondent à 0-0,6 bar.

Comparez le résultat avec le manomètre du système.

### TÂCHE 2.3 CALCULER TOUTES LES ENTRÉES ANALOGIQUES

Connectez les signaux de mesure analogiques L1, F1, F2, T1 et P1 l'un après l'autre à l'afficheur de tension de la carte CC.

Calculez les valeurs associées pour le niveau, le débit, la température et la pression à partir des signaux de tension affichés.

Déterminez si les pompes doivent être mises en marche, et lesquelles, pour que les tensions supérieures à 2V ou 0V soient affichées.

Utilisez le tableau suivant pour le calcul en appliquant la règle de trois.

Signal Description Plage de valeurs (V) Plage de valeurs

L1 Niveau 2 - 10 V 0,0 - 40,0 cm


F1 Débit de la pompe contrôlée 2 - 10 V 0,0 - 10,0 L/min

F2 Débit de la vanne contr

Ref : EWTSCS-S-LC2030W-1

Logiciel pour le LC2030 paramétrage, affichage, analyse ...

régulation avec Grafcet ou schémas logiques, avec fonction simulation partie opérative (en anglais)

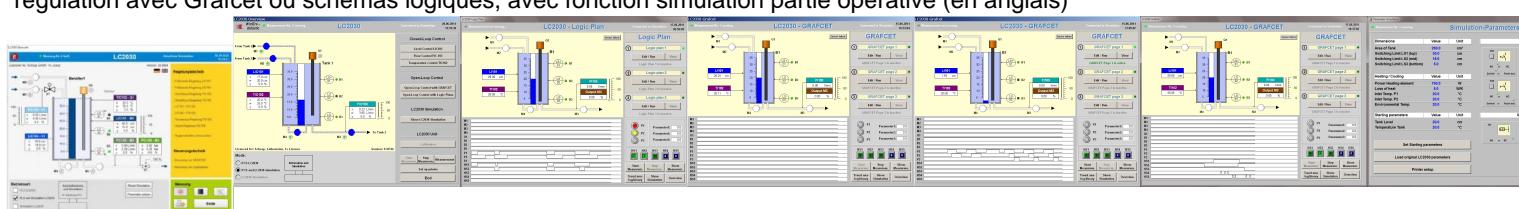

Utilisez le LC2030 Training pour vous former aux techniques de contrôle.

Étudiez le comportement de 6 boucles de contrôle différentes avec des contrôleurs standard.

Créez vos propres commandes à l'aide de GRAFCET et de plans logiques et testez-les sur le simulateur intégré du système réel.

Protocole MQTT intégré pour la connexion aux brokers, visualisation WEB (Industrie 4.0).

Utilisations possibles de la formation LC2030 :

- Connexion au poste de travail réel LC2030 (automatisation, contrôle).

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Date d'édition : 01.02.2026

- Travail avec le système simulé intégré (automatisation, contrôle)
- Connexion du système simulé à des automates ou des commandes via OPC UA

**TP Régulation:**

- Choix de l'une des boucles de régulations
- Sélection d'un régulateur (P, I, OI, PID, 2 points)
- Paramétrages du régulateur
- Enregistrement et analyse des courbes
- Optimisation du régulateur

**TP automatisme:**

- Réalisation d'une commande par grafcet
- Réalisation d'une commande par schémas logiques
- Test avec la partie opérative
- Visualisation des étapes de commande

Possibilité de simuler la partie opérative LC2030